


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

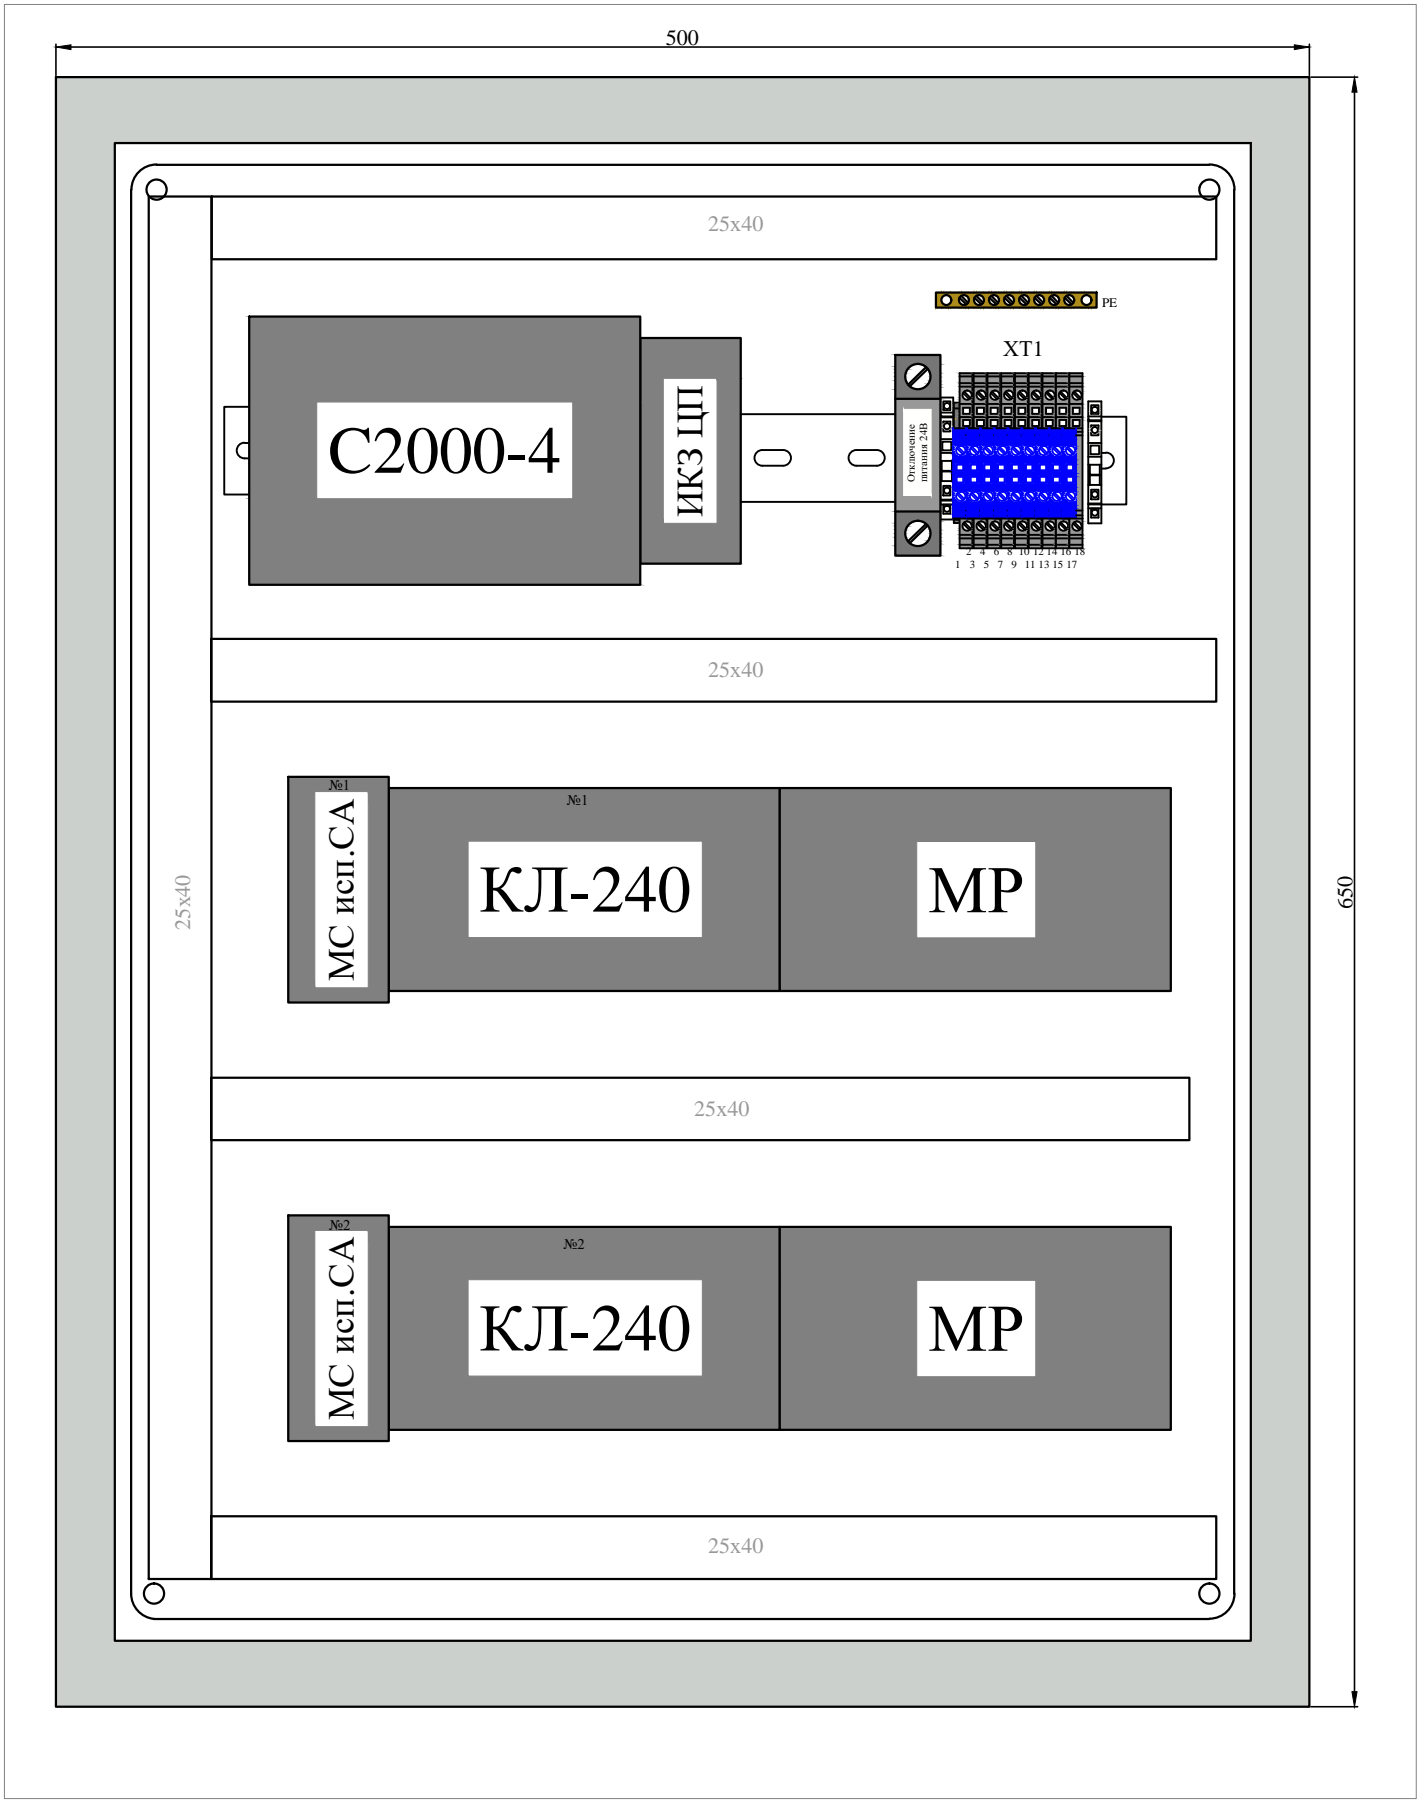

Примечание:
1) Нанести маркировку проводов;
2) Нанести маркировку клемм;
3) Нанести маркировку оборудования;
4) Нанести маркировку на дверцу шкафа;
5) Предусмотреть заземление корпуса, монтажной платы, дверцы шкафа

						АПТ.ТЗ 2			
Изм.	Кол.уч.	Лист	И док.	Подп.	Дата	Автоматическая установка пожаротушения с управляемым пуском	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Зорина						Р	16	
Проверил									
Н.контр.						Техническое задание на изготовление ШУО. Внешний вид			